Opracowanie jest własnością Grupy Lotos SA i nie może być reprodukowane ani udostępniane osobom trzecim w całości lub w części bez pisemnej zgody Grupy Lotos SA

LOTOS	ZAŁĄCZNIK NR: 1	Spec. nr
	G08 - Budynek o konstrukcji stalowej	4900

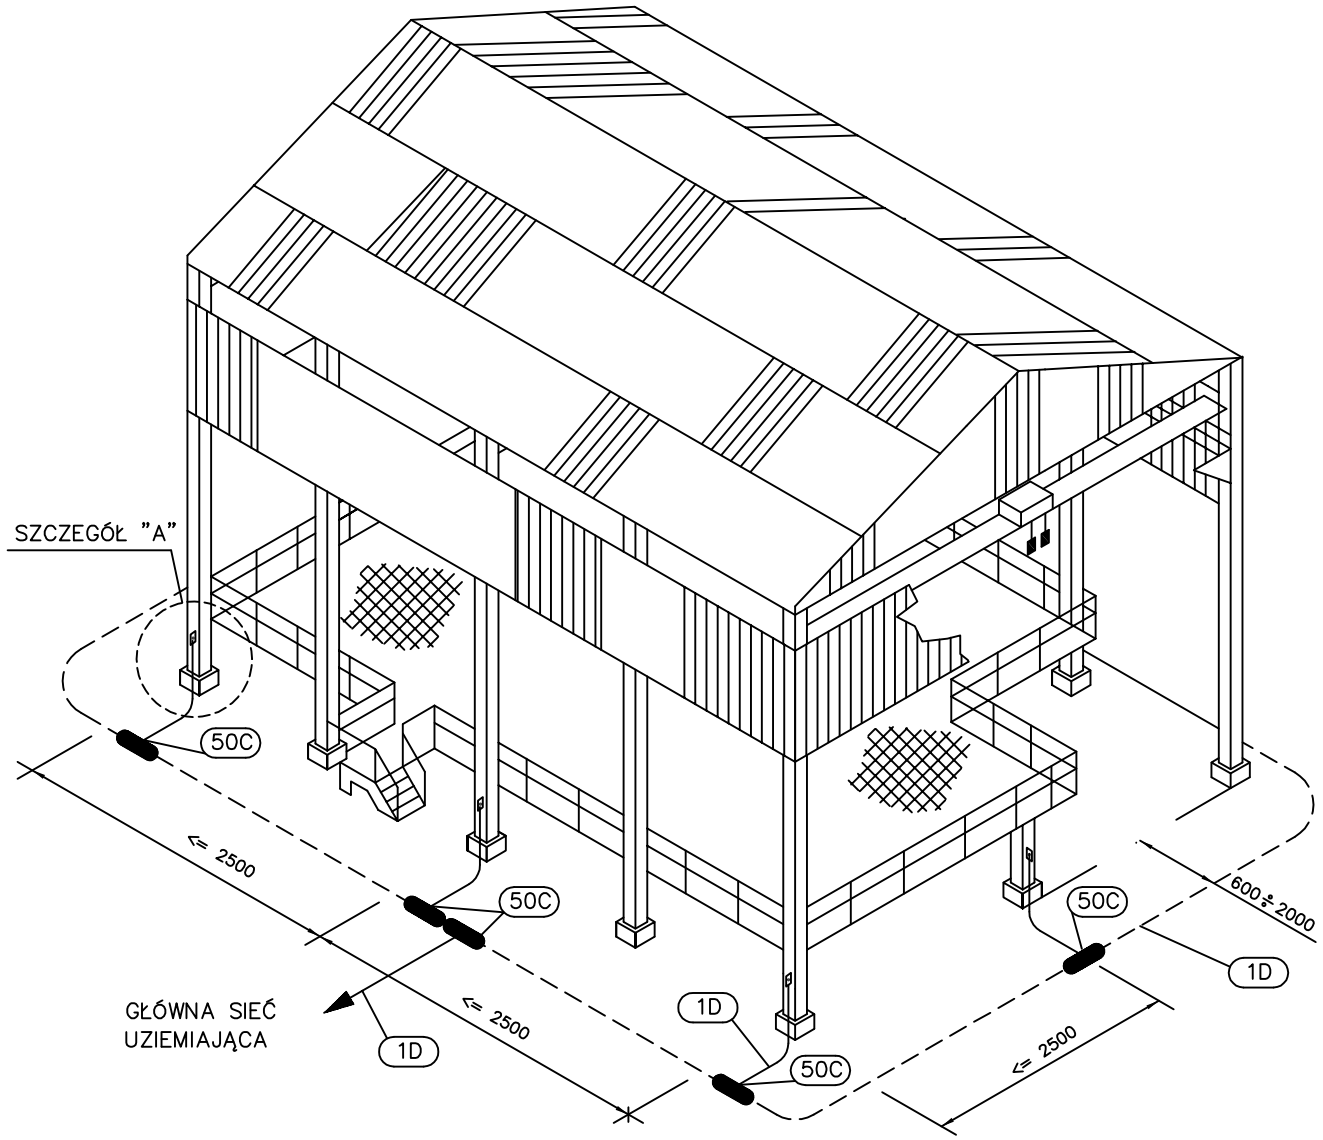

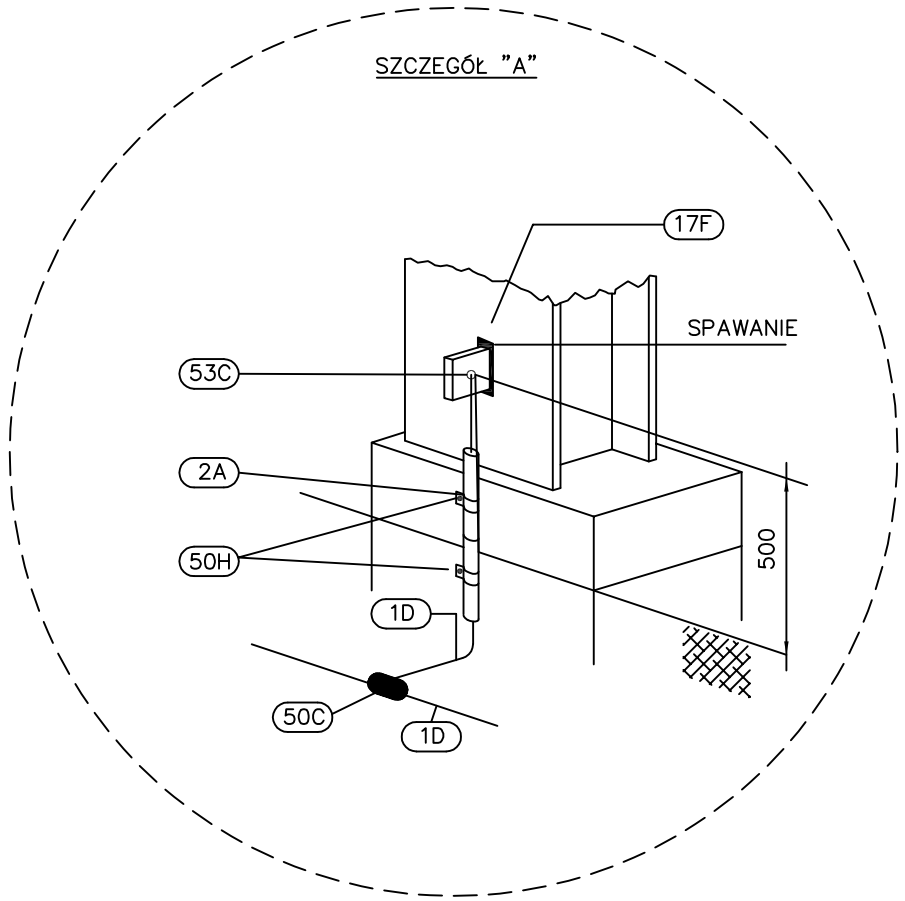

UWAGI:

1. Uziom otokowy wykonać w odl. min 1 m od fundamentu oraz tworzyw izolacyjnych. Miejsc łączenia nie należy zamalowywać farbą nieprzewodzącą.
2. Odległość przewodu od wejść do budynku i ogrodzeń metalowych, przylegających do dróg publicznych nie powinna być mniejsza niż 2m. Jeśli nie można zapewnić wymaganego odstępu, przewód należy umieścić w rurze ochronnej do głębokości 0.5m w ziemi i wysokości 2m nad ziemią
3. Grubość poszycia dachu stalowego:
   – 0,3mm – dla obiektu nie zlokalizowanego w strefie Ex
   – 4mm – dla obiektu zlokalizowanego w strefie Ex

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE TECHNICZNE	ILOŚĆ [szt.]	UWAGI
53C	Śruba z łbem sześciokątnym , płaskim z podkładkami i nakrętką	M10x20 stal nierdzewna	1 kpl.	
50H	Uchwyt mocujący rurę ochronną do fundamentu	wg G01	2	
50C	Spawane połączenie rozgałęźne taśmy stalowej ocynkowanej	wg planu uziemienia	1	
17F	Zacisk uziemiający z blachy stalowej galwanizowanej z otworem ø12mm	70x50 x5mm	1	
2A	Rura ochronna stalowa galwanizowana	ø 50 0.5 m	1	
1D	Taśma stalowa ocynkowana (uziom)	30x4mm	–	–