Opracowanie jest własnością Grupy Lotos SA i nie może być reprodukowane ani udostępniane osobom trzecim w całości lub w części bez pisemnej zgody Grupy Lotos SA

SKALA 1:5

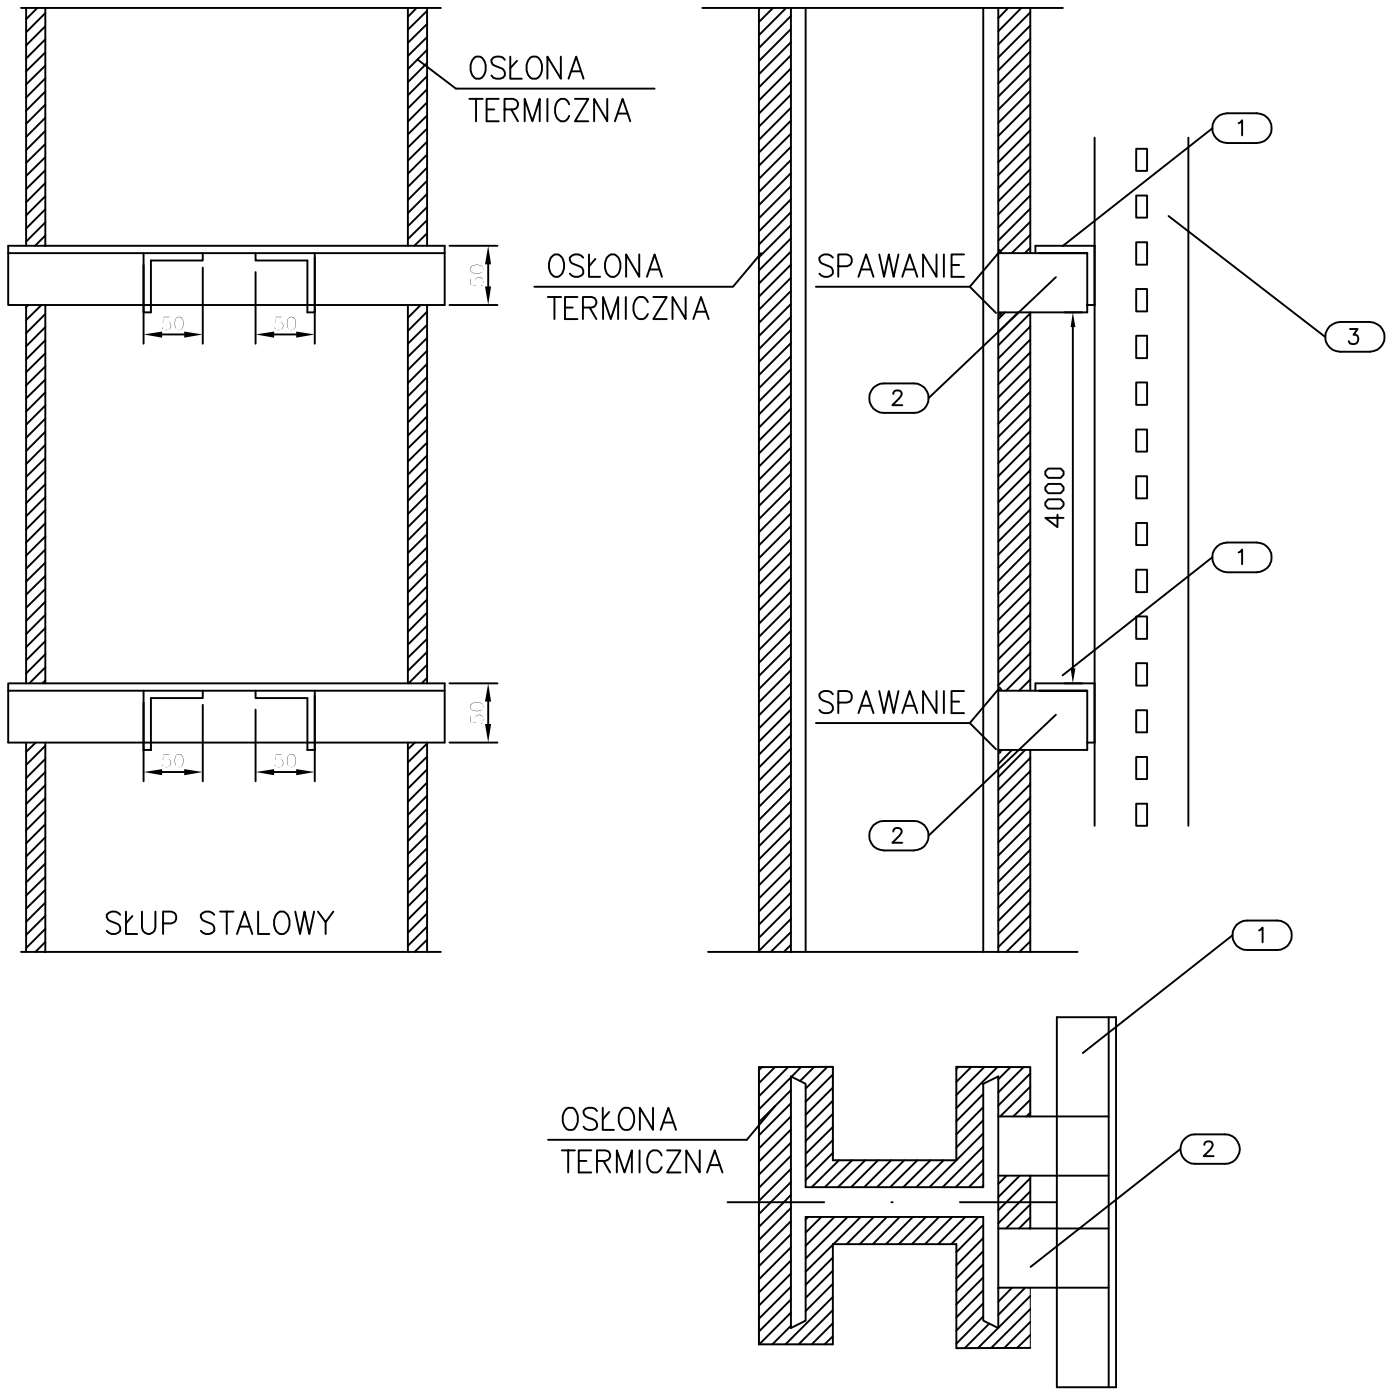

UWAGI:

1. Szczegół montażowy P13 ma zastosowanie dla instalacji układanych na konstrukcjach z poryciem ognioodpornym.
2. Długość kształtowników dopasować do rzeczywistych wymiarów drabin/koryt kablowych
3. Podpory pod konstrukcję koryt/drabin mocować w odstępach 4m.
4. Połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją.

ZAŁĄCZNIK NR: 2

P13 - Prowadzenie kabli na konstrukcjach z zabezpieczeniem ognioodpornym.

Spec. nr 4900

3	Koryto kablowe typ określić na obiekcie				
2	Kątownik stalowy	50x50x4	l=100mm		
1	Kątownik stalowy	50x50x4			Uwaga 2
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	DANE TECHNICZNE	ILOŚĆ [szt.]	UWAGI
B	MATERIAŁY NIE SPECYFIKOWANE ODDZIELNIE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW PROJEKTU DOSTAWA WYKONAWCY				
1	Korytko/drabinka kablowa				
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	DANE TECHNICZNE	ILOŚĆ [szt.]	UWAGI
A	MATERIAŁY I OSPRZĘT UJĘTE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW PROJEKTU O ICH DOSTAWIE DECYDUJE INWESTOR				

Nr arch.	Obszar	Podobszar	Nr dokumentu	Nr rew.	Data wydania	Strona	Stron
19348	90	00	PR 60021	1	30.09.2013	A2-21	24